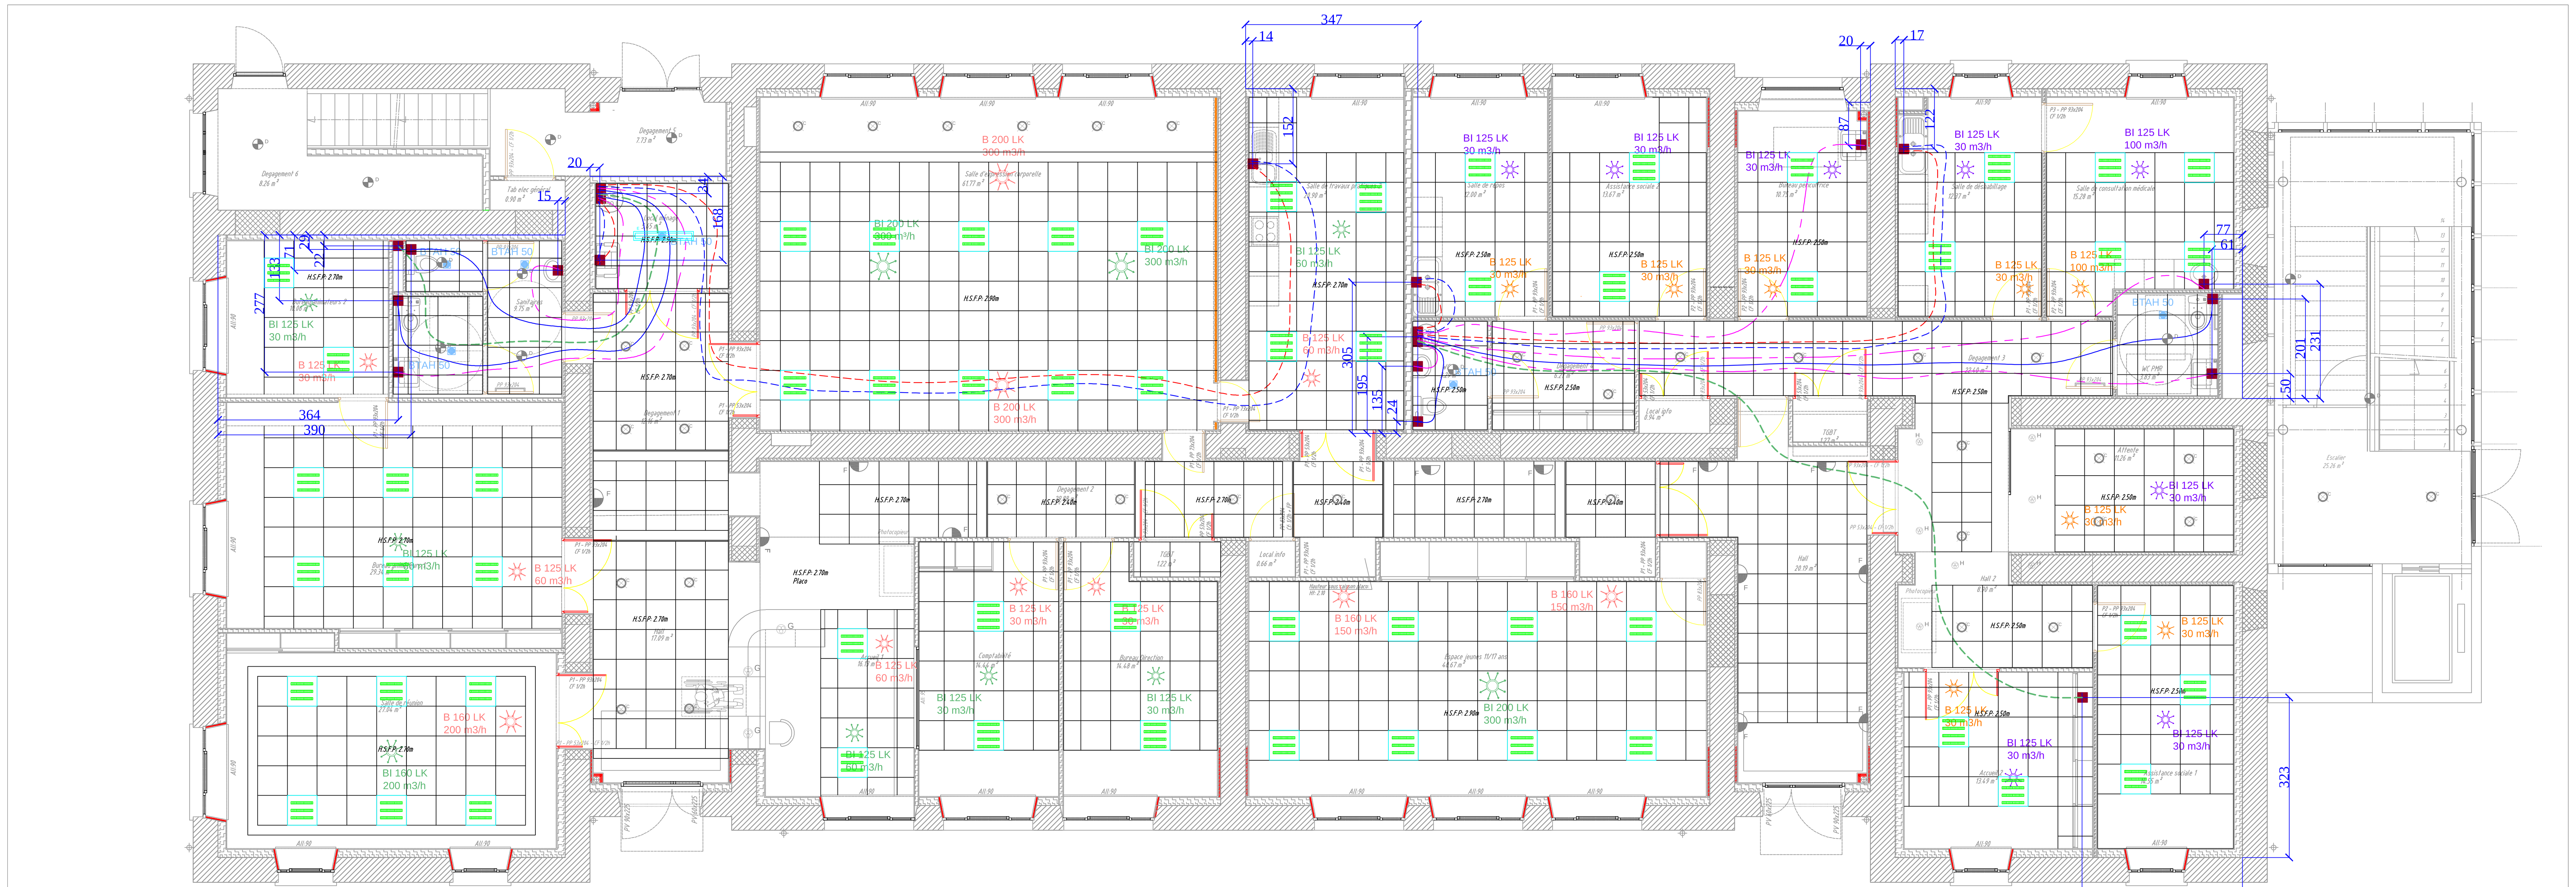

PLAN D'INCORPORATIONS DES RESEAUX PLOMBERIE EN DALLE
& DE CALPINAGE DES BOUCHES ET DIFFUSEURS DANS LE FAUX PLAFOND

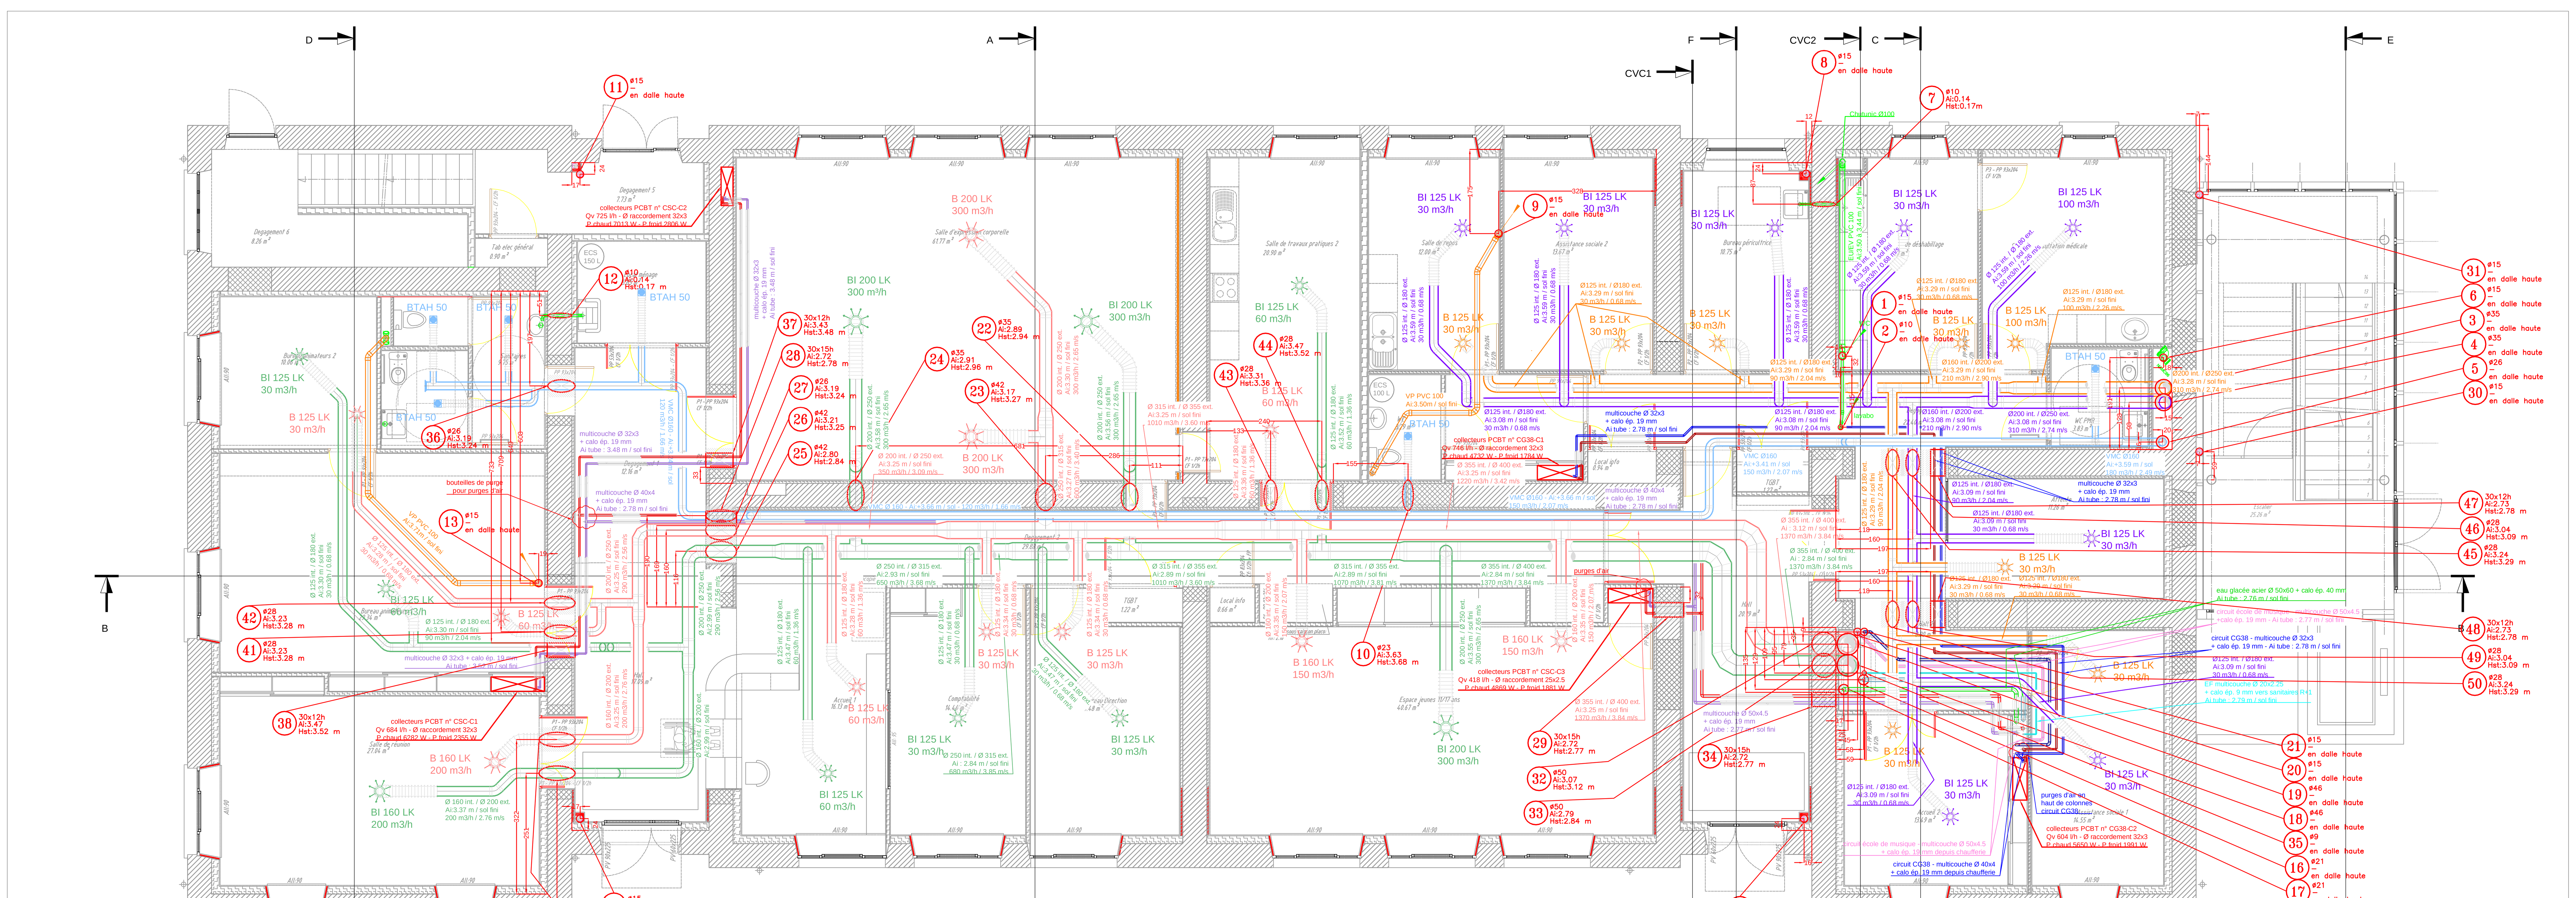

PLAN DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
& DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT EN ELEVATION
& DE PLOMBERIE SANITAIRE EN ELEVATION
& DE RESERVATIONS

LEGENDE

- Ventilation double flux zone Conseil Général 38. Réseau de soufflage en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Conseil Général 38. Réseau de reprise en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Centre Social & Culturel. Réseau de soufflage en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Centre Social & Culturel. Réseau de reprise en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Réseau de soufflage en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Réseau de reprise en gaine circulaire rigide galva de type double peau 25 mm
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Réseau de soufflage en gaine rectangulaire rigide galva de type double peau 30 mm
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Réseau de reprise en gaine rectangulaire rigide galva de type double peau 30 mm
- Ventilation simple flux sanitaires. Réseau en gaine circulaire rigide galva
- Gaine circulaire flexible isophonique de type PHONIFLEX de longueur mini 1 ml en amont de chaque bouche de soufflage ou grille de reprise
- Ventilation double flux zone Conseil Général 38. Diffuseur de soufflage type BI...LK
- Ventilation double flux zone Conseil Général 38. Bouche de reprise type B...LK
- Ventilation double flux zone Centre Social & Culturel. Diffuseur de soufflage type BI...LK
- Ventilation double flux zone Centre Social & Culturel. Bouche de reprise type B...LK
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Diffuseur de soufflage type BI...LK
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Bouche de reprise type B...LK
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Diffuseur de soufflage linéaire à fentes type LNG-PL à 4 fentes - Lg 1500 mm
- Ventilation double flux zone Ecole de musique. Grille de reprise type GRA + plénum en acier galva à piquage arrière type BBG dim. 600 x 300 mm
- Ventilation simple flux sanitaires. Bouche d'extraction type hygroréglable
- Réseau d'alimentation eau froide en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 9 mm
- Réseau de départ de chauffage PCBT du circuit Conseil Général 38 en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau de retour de chauffage PCBT du circuit Conseil Général 38 en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau de départ de chauffage PCBT du circuit Ecole de musique en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau de retour de chauffage PCBT du circuit Ecole de musique en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau de départ de chauffage PCBT du circuit Centre Social & Culturel en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau de retour de chauffage PCBT du circuit Centre Social & Culturel en tube multicouche + calorifuge type Armaflex épaisseur 19 mm
- Réseau aller du circuit eau glacée en tube acier + calorifuge type coquille épaisseur 40 mm
- Réseau retour du circuit eau glacée en tube acier + calorifuge type coquille épaisseur 40 mm
- Réseau d'évacuation EU/EV en PVC
- Réseau d'évacuation EP en PVC
- Réseau de ventilation primaire du réseau d'évacuation EU/EV en PVC

Réservations

Zones concernées: TOUTES

NUMERO	ARASE	SECTION	HST	INDICE
1	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
2	-	Ø10	EN DALLE HAUTE	-
3	-	Ø35	EN DALLE HAUTE	-
4	-	Ø35	EN DALLE HAUTE	-
5	-	Ø26	EN DALLE HAUTE	-
6	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
7	AI:0.14	Ø10	HST:0.17M	B
8	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
9	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
10	AI:3.63	Ø23	HST:3.68 M	B
11	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
12	AI:0.14	Ø10	HST:0.17M	B
13	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
14	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
15	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
16	-	Ø21	EN DALLE HAUTE	-
17	-	Ø21	EN DALLE HAUTE	-
18	-	Ø46	EN DALLE HAUTE	-
19	-	Ø46	EN DALLE HAUTE	-
20	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
21	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
22	AI:2.89	Ø35	HST:2.94 M	B
23	AI:3.17	Ø42	HST:3.27 M	B
24	AI:2.91	Ø35	HST:2.96 M	B
25	AI:2.80	Ø42	HST:2.84 M	-
26	AI:3.21	Ø42	HST:3.25 M	-
27	AI:3.19	Ø26	HST:3.24 M	-
28	AI:2.72	30X15H	HST:2.78 M	-
29	AI:2.72	30X15H	HST:2.77 M	-
30	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
31	-	Ø15	EN DALLE HAUTE	-
32	AI:3.07	Ø50	HST:3.12 M	A
33	AI:2.79	Ø50	HST:2.84 M	A
34	AI:2.72	30X15H	HST:2.77 M	B
35	-	Ø9	EN DALLE HAUTE	B
36	AI:3.19	Ø26	HST:3.24 M	B
37	AI:3.43	30X12H	HST:3.48 M	B
38	AI:3.47	30X12H	HST:3.52 M	B
39	AI:3.32	Ø30	HST:3.37 M	B
40	AI:3.20	Ø30	HST:3.25 M	B
41	AI:3.23	Ø28	HST:3.28 M	B
42	AI:3.23	Ø28	HST:3.28 M	B
43	AI:3.31	Ø28	HST:3.36 M	B
44	AI:3.47	Ø28	HST:3.52 M	B
45	AI:3.24	Ø28	HST:3.29 M	B
46	AI:3.04	Ø28	HST:3.09 M	B
47	AI:2.73	30X12H	HST:2.78 M	B
48	AI:2.73	30X12H	HST:2.78 M	B
49	AI:3.04	Ø28	HST:3.09 M	B
50	AI:3.24	Ø28	HST:3.29 M	B

LEGENDE & DIAMETRES TUYAUTERIES DE PLOMBERIE EN INCORPORATIONS

- ECS PER Ø13/16 sous fourreau Ø40
- ECS + EF: 2xPER Ø10/12 sous fourreau Ø40
- EF PER Ø10/12 sous fourreau Ø40
- EF PER Ø13/16 sous fourreau Ø40
- EF PER Ø20/25 sous fourreau Ø50

RESERVATIONS

- ☒ Trou en MUR
- ☐ Trou en Dalle

Les altitudes des trous sont données à leur arase inférieure (ai), en Mètres

Les altitudes sont données par rapport niveau 0.00 architecte

Les dimensions des réservations sont données en cm

Les diamètres des tuyauteries sont données en mm

X Ø20 — diamètre de la réservation ou de l'attente en cm
AI: — Arase inférieure de la réservation en m NGF
HST: — Arase inférieure de la tuyauterie par rapport au sol fini

-----

REHABILITATION DE ?????

EQUIPE DE MAÎTRISE D'OEUVRE

?????

????? - B.E. Fluides

PLAN DE CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE RDC

Entreprise ???? ----- Plomberie-Chauffage-Climatisation Ventilation-Energie renouvelable Tél : ????? Fax : ????? Mail: ??????	Echelle : 1/50 PLAN: CVC 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC EXECUTION : indice A : ajout réservations n°32 & 33 suite modifs archi du 03/10/2011 indice B : ajout réservations n°34 à 50 suite modifs reprise sous-oeuvres (demande archi du 10/10/2011), modifs altitude réservations n°7/10/12/22/23/24 et compléments plan d'exécution	Date 29/09/2011 04/10/2011 11/10/2011